


 — Blok oporowy wg rys. nr 5.

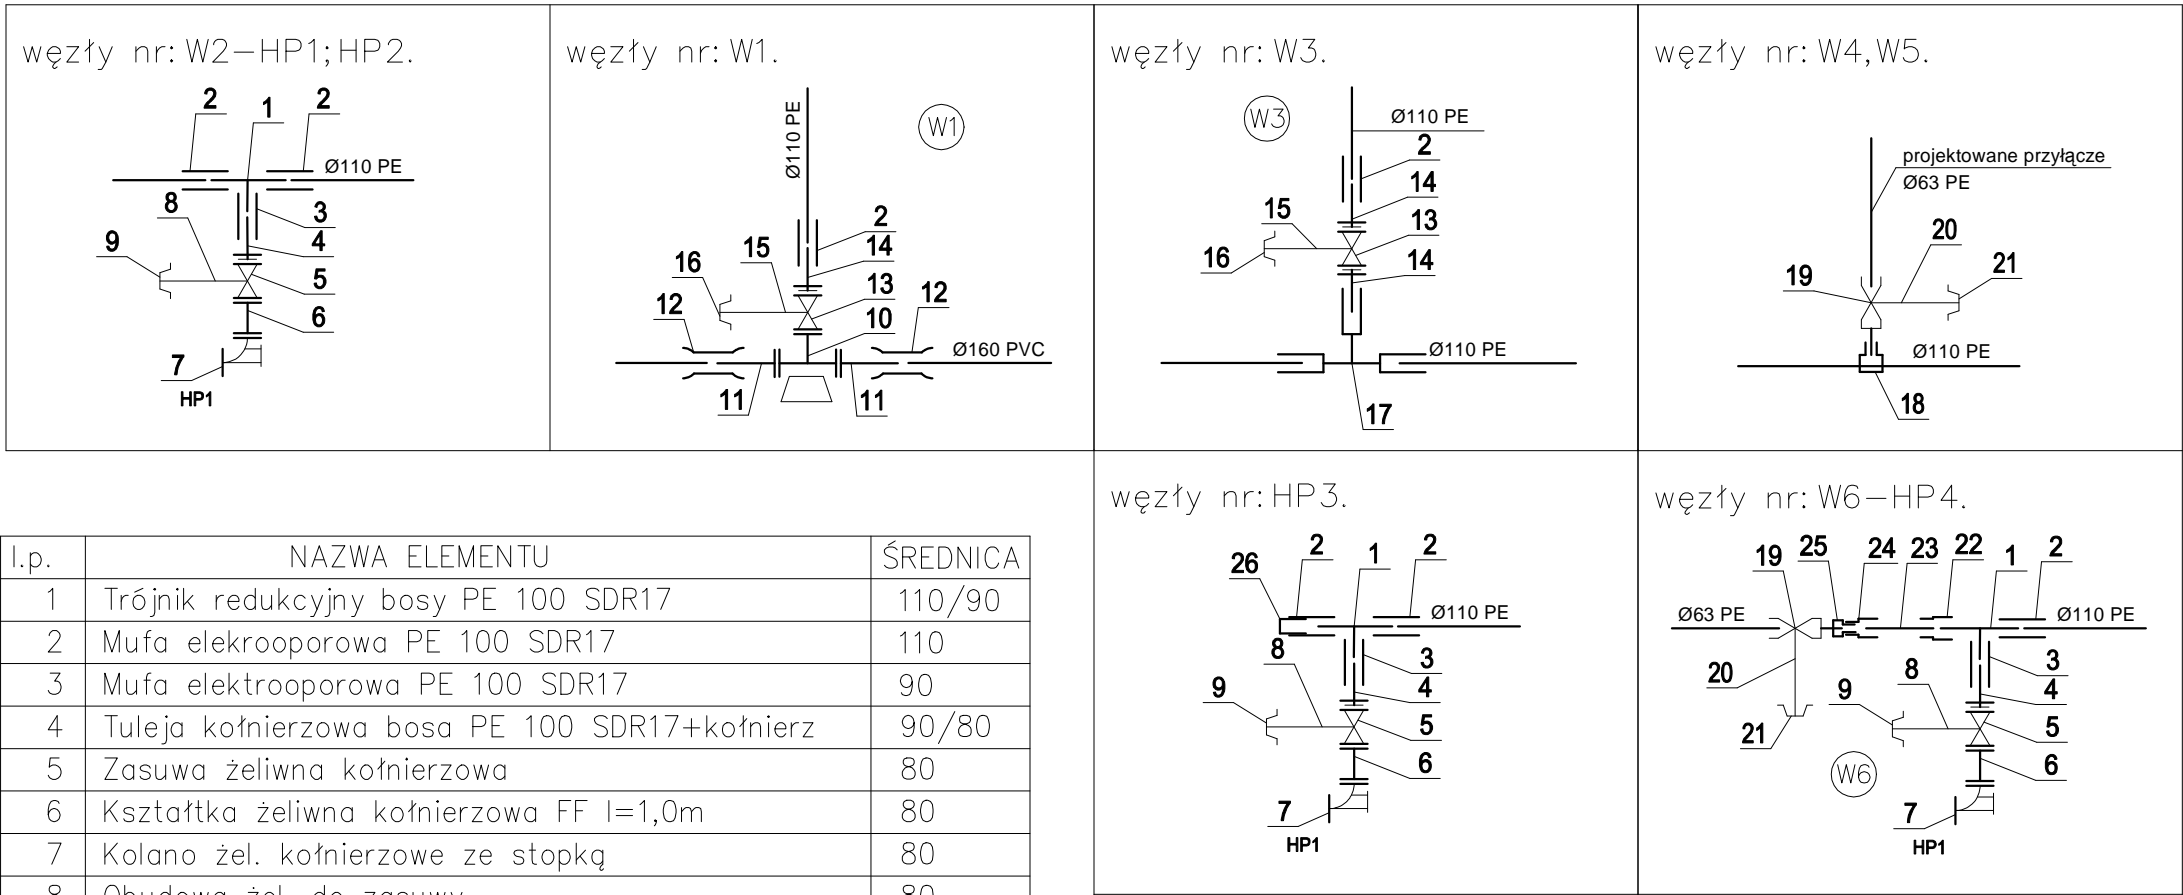

l.p.	NAZWA ELEMENTU	ŚREDNICA
1	Trójnik redukcyjny bosi PE 100 SDR17	110/90
2	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR17	110
3	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR17	90
4	Tuleja kołnierzowa bosa PE 100 SDR17+kołnierz	90/80
5	Zasuwa żeliwna kołnierzowa	80
6	Kształtka żeliwna kołnierzowa FF l=1,0m	80
7	Kolano żel. kołnierzowe ze stopką	80
8	Obudowa żel. do zasuwy	80
9	Skrzynka żeliwna do zasuwy	80
10	Trójnik żeliwny kołnierzowy	150/100
11	Tuleja kołnierzowa FNP PVC	160/150
12	Nasuwka przelotowa dwukielichowa PVC	160
13	Zasuwa żeliwna kołnierzowa	100
14	Tuleja kołnierzowa bosa PE 100 SDR17+kołnierz	110/100
15	Obudowa żel. do zasuwy	100
16	Skrzynka żeliwna do zasuwy	100
17	Trójnik równoprzel. elektrooporowy PE 100 SDR17	110/110
18	Opaska "HACOM" Hawle nr 5250	110/2"
19	Zasuwa do przyłącza dom. Hawle nr 2800	2"
20	Obudowa teleskop. do zas. Hawle nr 9601	2"
21	Skrzynka uliczna do zas. Hawle nr 1650	2"
22	Mufa redukcyjna elektrooporowa PE 100 SDR17	110/90
23	Prostka z rury PE SDR17 PN10 L=0,5m	90
24	Mufa redukcyjna elektrooporowa PE 100 SDR17	90/63
25	Adapter do muf elektroop. z gwintem wewn.	63/2"
26	Zaślepka bosa PE 100 SDR17	110

ZAKŁAD		USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		Jan Makowski		19–400 Olecko ul.Batorego 21/4	
nazwa obiektu: SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA WE WSI SOKOŁOWO.							
adres obiektu: KOROBIEC, Gm. Suwałki, Dz. Nr. 54/2,55,56/2. SOKOŁOWO, Gm. Bakałarzewo, Dz. Nr. 117,236,240,242,244,272.							
projektant:			współpraca:			sprawdzający:	
Skala:		Branża: sanitarna		Nazwa rysunku: Schematy węzłów wodociągowych.		Data: 12.2012.	Nr arkusza: 6