


WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH  
GRUNT SPOISTY ciś. prób. 1,0 MPa

średn. mm	h mm	h <sub>1</sub> mm	l mm	b mm	b <sub>1</sub> mm	a mm	objętość m <sup>3</sup>
100	300	150	500	180	80	200	0,023
150	450	220	750	270	100	200	0,070
200	700	320	1000	360	130	300	0,196
250	900	410	1000	360	130	300	0,253
300	900	410	1500	550	200	350	0,562

GRUNT SYPKI ciś. prób. 1,0 MPa

średn. mm	h mm	h <sub>1</sub> mm	l mm	b mm	b <sub>1</sub> mm	a mm	objętość m <sup>3</sup>
100	300	150	500	180	80	200	0,023
150	500	240	500	180	80	200	0,038
200	650	300	750	270	100	200	0,101
250	800	370	1000	360	130	300	0,224
300	750	350	1500	550	200	350	0,468

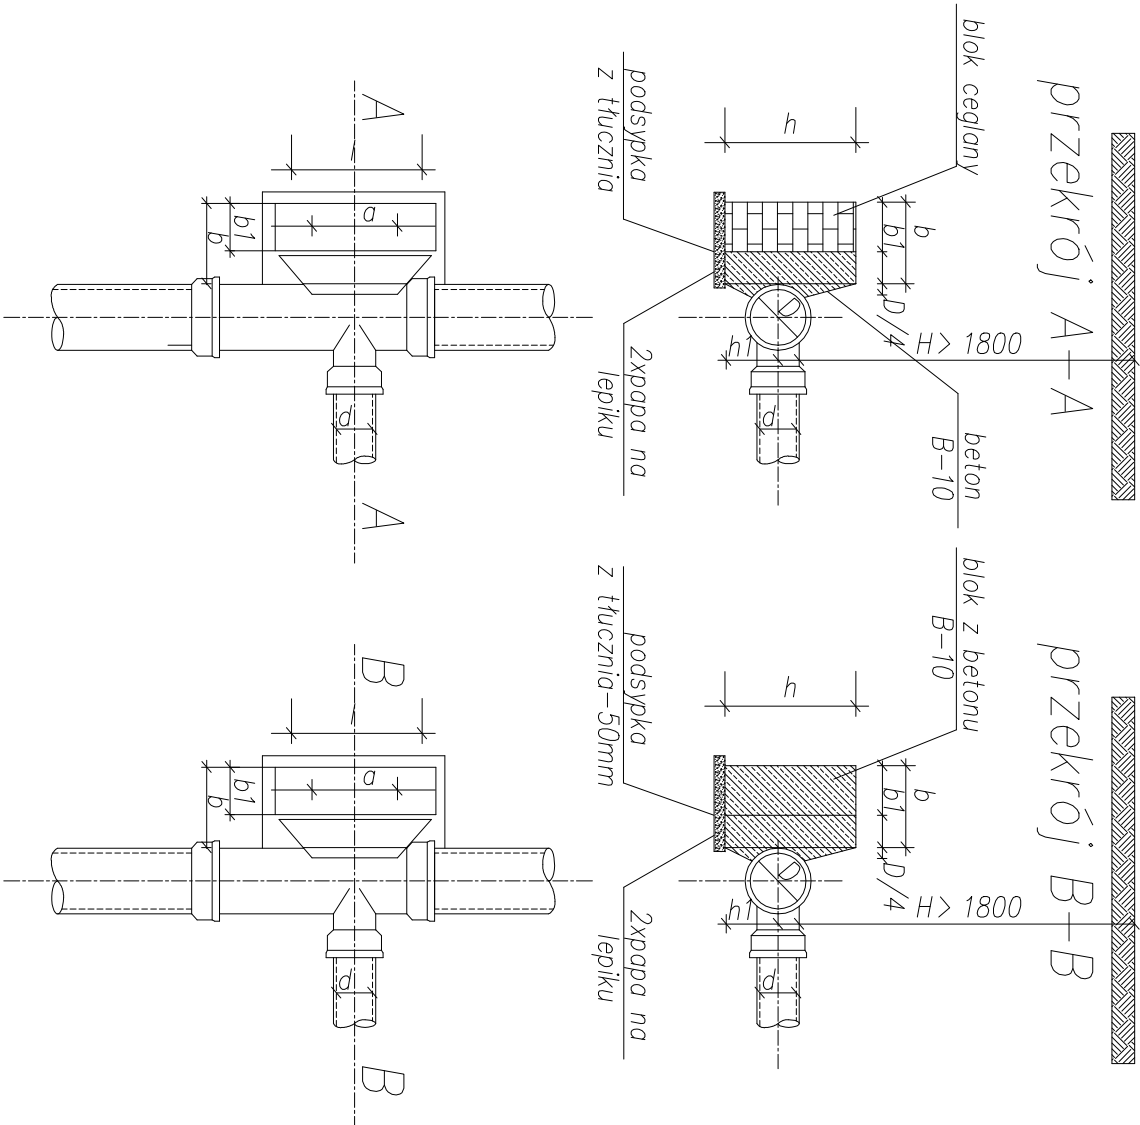

ZAKŁAD				USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON.		19-400 Olecko	
nazwa obiektu:				SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA WE WSI SOKOŁOWO.		ul.Batorego 21/4	
adres obiektu:				KOROBIEC, Gm. Suwałki, Dz. Nr. 54/2,55,56/2.			
projektant:				SOKOŁOWO, Gm. Bakalarzewo, Dz. Nr. 117,236,240,242,244,272.			
współpraca:				sprawdzający:			
Skala:				Branża:		Nazwa rysunku: Wymiary bloków	
sanitarna				oporowych sieci wodociągowej dla rur żelwnych i PVC.		Data: 12.2012.	
						Nr arkusza: 5	