

ISTN. CZĘŚĆ BUDYNKU - ADAPTOWANA BEZ ZMIAN
(WYŁĄCZONA Z OPRACOWANIA)

PROJ. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM

UWAGI:

Szczegółowe lokalizacje wypustów WŁZ-ów uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Podane typy urządzeń i materiałów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych od tych, jakie posiadają zaprojektowane urządzenia.

PIĘTRO - zestawienie pomieszczeń			
L.P.	POMIESZCZENIE	FUNKCJA	POSAĐDZKA POW. (m.)
2.1	KORYTARZ / KL. SCHOD.	KOMUNIKACJA	gres / 21,9 m.
2.2	SALA GIMNASTYCZNA MAŁA POM. UZYTEKOWE		gres / PCV 46,9 m.
2.3	POM. WENTYLATORNI	POM. TECHNICZNE	gres 15,0 m.
2.4	SALA GIMNASTYCZNA MAŁA POM. UZYTEKOWE		gres / PCV 31,3 m.

RAZEM

115,1 m.

LEGENDA:


- AWK

ONTEC S W1 302 NM COLD
- AW1

ITECH M2 302 AT
- WYKŁADZINOWE



ONTEC S M1 301 M

Zasilanie obwodów opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z projektowanej rozdzielni RG.



ISTN. CZĘŚĆ BUDYNKU - ADAPTOWANA BEZ ZMIAN
(WYŁĄCZONA Z OPRACOWANIA)

PROJ. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM

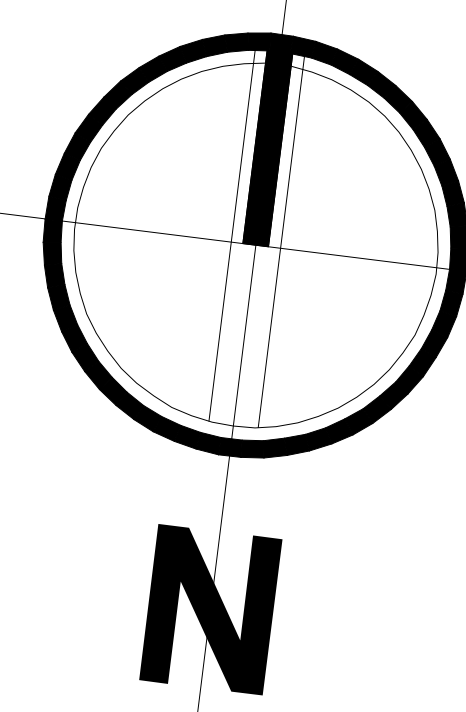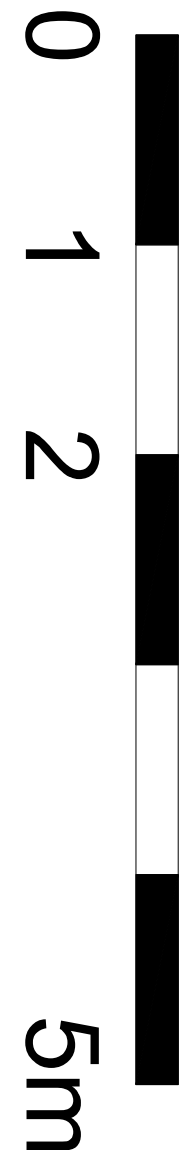

USŁUGI PROJEKTOWE Paweł Małosiński
16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27
664 801 183 175

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM WRAZ Z NEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

AGENS INWESTYCYJNY:
Nowa Wieś, gmina Suwałki, działka ewid. nr 11/2, 15

TEMAT PRÓBNY:
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - PIĘTRO

PROJEKTANT:
inż. Lechosław Wierzbicki
nr upr. 9664/75
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Andrzej Śliwinski
OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. Sławomir - 4691
inż. Michał Tomczak

SKALA:
1 : 100

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA:
08. 2018

OPRACOWANIE CHRONIONE PRZECIEM AUTORSKIMI PRAWAMI POCHLEWYCH