


istn. ZKP nr 1393 typu ZK-1a+1p należy przebudować na ZK-1a+2p (szafka z licznikiem do zasilanie szafy SO zgodnie z warunkami nr 21-B5/WP/00650)



LEGENDA:

----- -proj. linia kablowa oświetlenia

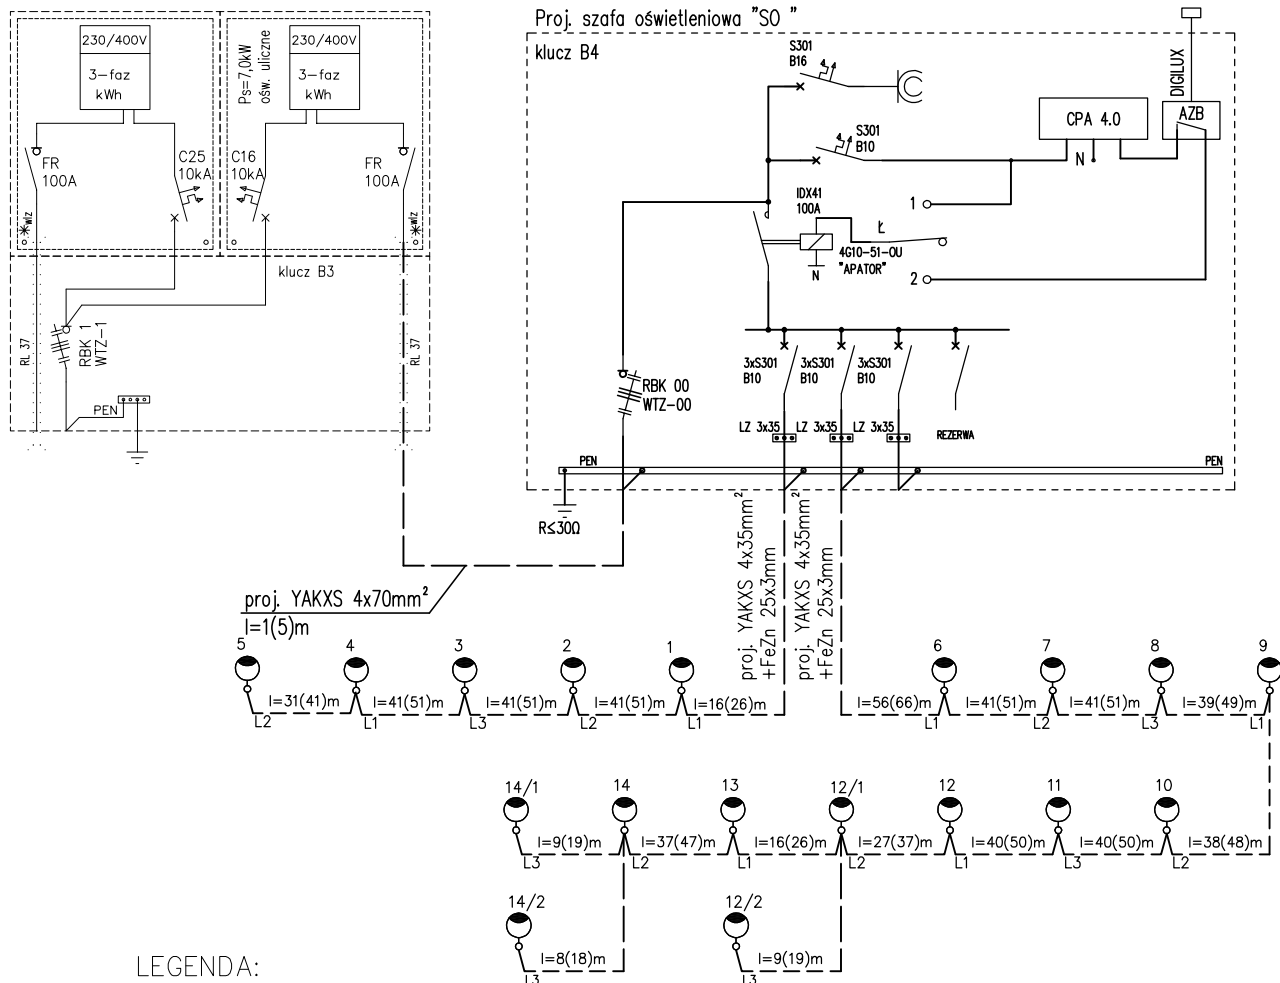

-proj. słup oświetleniowy stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. 7m z wysięgnikiem W1R1 na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawą BRP 102 T25 1xLED55/740 DM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23		
TEMAT: "Budowa drogi gminnej 102038B Krzywe-Mała Huta gm.Suwałki"		
ADRES: Krzywe, Mała Huta gm. Suwałki		
INWESTOR: Wójt gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Swierkowa 45		
BRANŻA ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN mgr inż. MARIAN MALINOWSKI PDL/137/POOE/11	PODPIS
	SPRZĄDZAJĄCY mgr inż. MARIUSZ OŚTROWSKI PDL/138/POOE/11	PODPIS
FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU <b>SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA</b>		DATA 24.04.2021r. SKALA
		NR RYS. <b>E-2</b>